


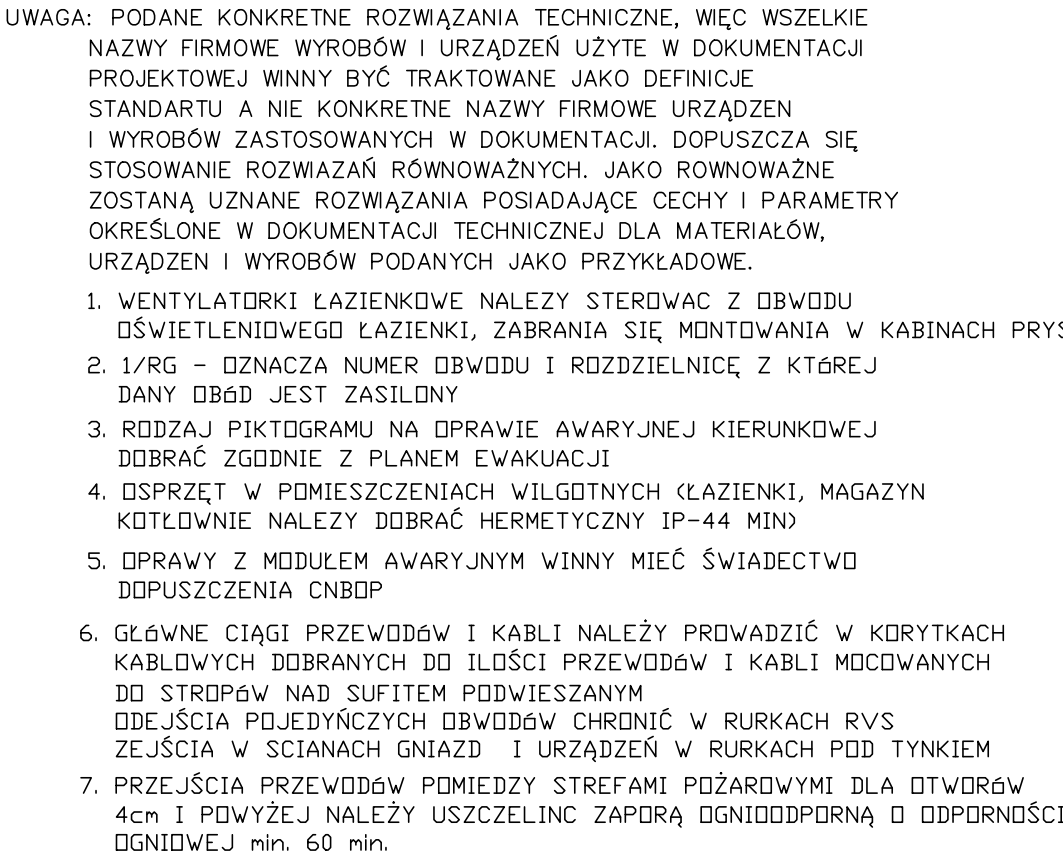

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Szynprzewód 3-faz XTS 4100 black l=1m

OZNACZENIA:

ZP2 – PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZŁACZA NAPOWIERTRZNO POMIAROWEGO  
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GOK GROCHOWE

PWP – POZAROWY WYŁĄCZNIK PRADU W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ IP-44  
In=160A, WYKONANY W II KLASIE OCHRONNOSCI CERTYFIKOWANY  
PRZEZ FIRMĘ CERBEX KROSNO – URZĄDZENIE WYKONAWCZE Z KOMPLETEM  
AUTOMATYKI

PWP/UU - PRZYCIŚK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z SYGNALIZACJĄ  
STANU POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA W OBUDOWIE IP-55 PRZY WEJŚCIU  
DO OBIEKTU Z CERTYFIKATEM CNBOP NP. FIRMY SPAMEL

PWP/US - URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA  
PRĄDU FIRMY CERBEX KROSNO Z CERTYFIKATEM CNBOP

TG – PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA GŁÓWNA WNEKOWA WYKONANA  
W II KLASIE OCHRONNOŚCI NA PARTERZE

1 - ISTNIEJĄCA TBILICA ROZDZIELCZA TYP NATYNKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOSCI  
W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU GOK NA PARTERZE

2 - PROJEKTOWANA TBŁICA ROZDZIELCZA TYP WNEKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOSCI  
W PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU GOK NA PARTERZE

3 - PROJEKTOWANA TBŁICA ROZDZIELCZA TYP WNĘKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOŚCI  
W PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU GOK NA PARTERZE

4 – PROJEKTOWANA TBŁICA ROZDZIELCZA TYP WNĘKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOŚCI  
W PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU GOK NA PIĘTRZE

WYKONANA W II KL. OCHRONNOSCI W KOTŁOWNI NA PIĘTRZE

❄ CZUJNIK OBECNOSCI P=2kW ZASIEG 5m

Biurowo Projektowe  
mgr inż. arch. Grzegorz Pikor  
ul. Lelewela 10, 39-300 Mieles  
tel. 695 990 519